

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА**МБОУ «Дебесская средняя****общеобразовательная школа»**

427060, с.Дебесы, ул.Ярославцева,21

Телефон, факс: (34151) 4-14-70

Электронная почта: school-deb@yandex.ru

Исх. № 161 от 12.09.2018 г.


В Федеральную службу по
экологическому, технологическому
и атомному надзору
Западно-Уральское управление
В.В.Логинову

В ответ на предписание №150\25э-18 от 24 июля 2018 года сообщаем:

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения нарушений	Об устранении замечаний
	Не оформлен организационно-распорядительным документам перечень работ в порядке текущей эксплуатации с указанием порядка учета работ (уведомление вышестоящего оперативного персонала о месте и характере работы, ее начале и окончании, оформлении работы записью в оперативном журнале)	п.1.7.2. ПТЭЭП, п.5.4, 5.12, 8.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н и зарегистрированных в Минюсте России 12.12.2013 №30593 (далее - ПОТЭУ)	30.08.2018	Утвержден перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации с указанием порядка учета работ
	Не изложены требования охраны труда и порядок выполнения работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации в инструкции по охране труда для электромонтера (№9)	п.1.7.2, ПТЭЭП, п.8.6 ПОТЭУ	30.08.2018	Изменена инструкция по охране труда для электромонтера
	Не проведены обязательные формы работы с персоналом перед допуском к самостоятельной	п. 1.4.5.2, 1.4.14 ПТЭЭП, п.2.7 ПОТЭУ	30.08.2018	Проводятся обязательные формы работы с персоналом перед допуском к самостоятельной

работе вновь принятого электромонтера Ефремова Д.В. (стажировка, дублирование, допуск к самостоятельной работе)			работе вновь принятых электромонтеров (стажировка, дублирование, допуск к самостоятельной работе)
Не выполнены надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки предохранителей в ВРУ 0,4кВ ввод 2	п.2.2.20 ПТЭЭП	30.08.2018	Произведены надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки предохранителей
Неисправно освещение (не работает) в ВРУ-0,4 кВ №1	п.2.2.40, 2.12.2 ПТЭЭП	30.08.2018	Восстановлено освещение в ВРУ-0,4 кВ №1
Не проверяется периодическим осмотром наличие и состояние средств защиты не реже 1 раза в 6 месяцев (для переносных заземлений – не реже 1 раза в 3 месяца) работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал	п.1.7.2 ПТЭЭП, п.1.4.3 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утв. Приказом Министерства энергетики №261 от 30.06.2003 (далее ИПИСЗ)	30.08.2018	Проверяется периодическим осмотром состояние защитных средств, согласно работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнале
Не оформляется записью в оперативном журнале выполнение работ в электроустановках по нарядам-допускам, распоряжениям, в порядке текущей эксплуатации	п.1.7.2 ПТЭЭП, п.6.6 ПОТЭУ п.1.2.2., 1.2.6., 1.8.9. ПТЭЭП, п.6.6. ПОТЭУ	30.08.2018	Заведен Журнал для учета работ по нарядам-допускам в электроустановках. Заведен Оперативный журнал для записей текущей информации при работе в электроустановках
Не ведутся журналы учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием его технических данных	п.1.8.2 ПТЭЭП	30.08.2018	Заведен Журнал для учета основного электрооборудования

С уважением
и.о. директор школы

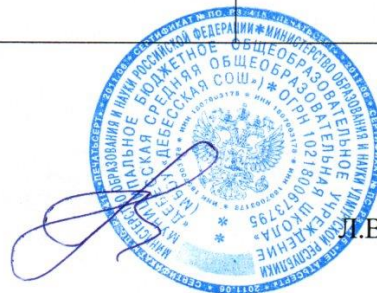

Д.В.Ложкин